


**Veröffentlichung Netzkarten mit Engpassregionen im jeweiligen Hochspannungsnetz gem. §14 Abs. 1b Satz 1 EnWG**

14. Februar 2022

Im Hochspannungsnetz der **CPM Netz GmbH** gibt es keine Netzengpässe.

**Jürgen Bucker**  
Geschäftsführer  
Paul-Baumann-Straße 1  
45772 Marl  
Telefon +49 2365 49-2727  
Telefax +49 2365 49-802727  
juergen.buecker@evonik.com

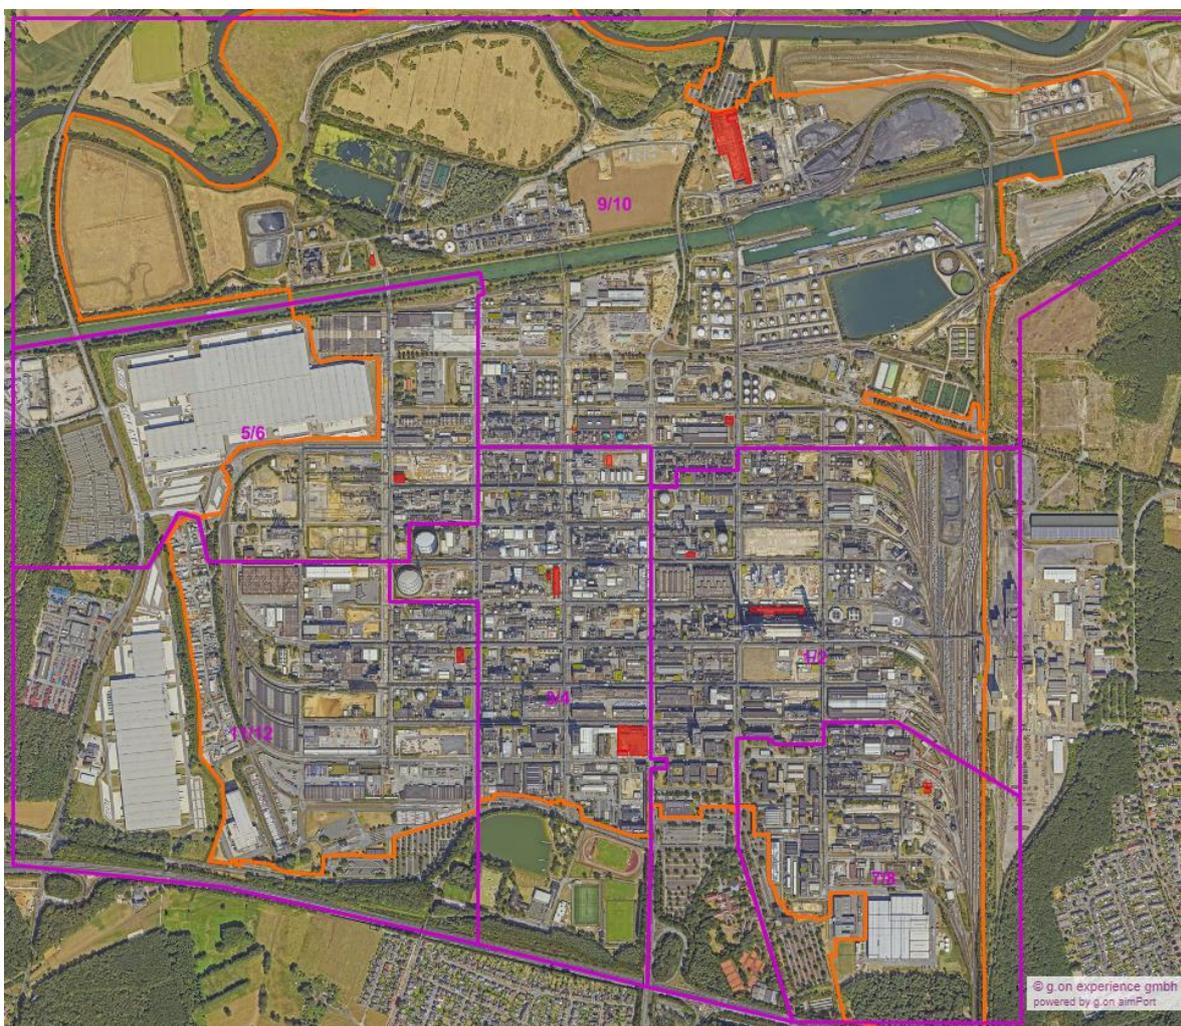

**CPM Netz GmbH**  
Rellinghauser Straße 1-11  
45128 Essen  
Telefon +49 2365 49-01  
Telefax +49 2365 49-02  
www.evonik.de/cpm-netz

**Geschäftsführung**  
Jürgen Bucker  
Holger Brezski

Sitz der Gesellschaft ist Essen  
Registergericht Amtsgericht Essen  
Handelsregister B 29441

## Planungsgrundlagen zur Entwicklung von Ein- und Ausspeisungen in nächsten 10 Jahren

Die CPM Netz GmbH geht in den nächsten 10 Jahren von einem Anstieg des Bedarfes an elektrischer Energie im Stromnetz des Chemieparks Marl aus. Da die Verbraucherstruktur (nahezu) ausschließlich durch Chemieanlagen geprägt ist, lehnt sich die **CPM Netz GmbH** an den Szenario-Plan der ROADMAP CHEMIE 2050 des VCI an.

Die **CPM Netz GmbH** steht in einem regelmäßigen Austausch mit dem vorgelagerten Netzbetreiber, um frühzeitig wesentliche Netzlast erhöhungen abzustimmen und entsprechende Maßnahmen abzuleiten.

Im Jahr 2022 werden voraussichtlich 3 GuD Anlagen mit Anschlüssen an das Hochspannungsnetz dauerhaft in Betrieb genommen.  
Anfragen für den Anschluss weiterer Erzeugungsanlagen an das Hochspannungsnetz liegen aktuell nicht vor.