



Veröffentlichung Netzkarten mit Engpassregionen im jeweiligen Hochspannungsnetz gem. §14 Abs. 1b Satz 1 EnWG

10. Februar 2023

Im Hochspannungsnetz der **CPM Netz GmbH** gibt es keine
Netzengpässe.

Jürgen Bucker
Geschäftsführer
Paul-Baumann-Straße 1
45772 Marl
Telefon +49 2365 49-2727
Telefax +49 2365 49-802727
juergen.buecker@evonik.com

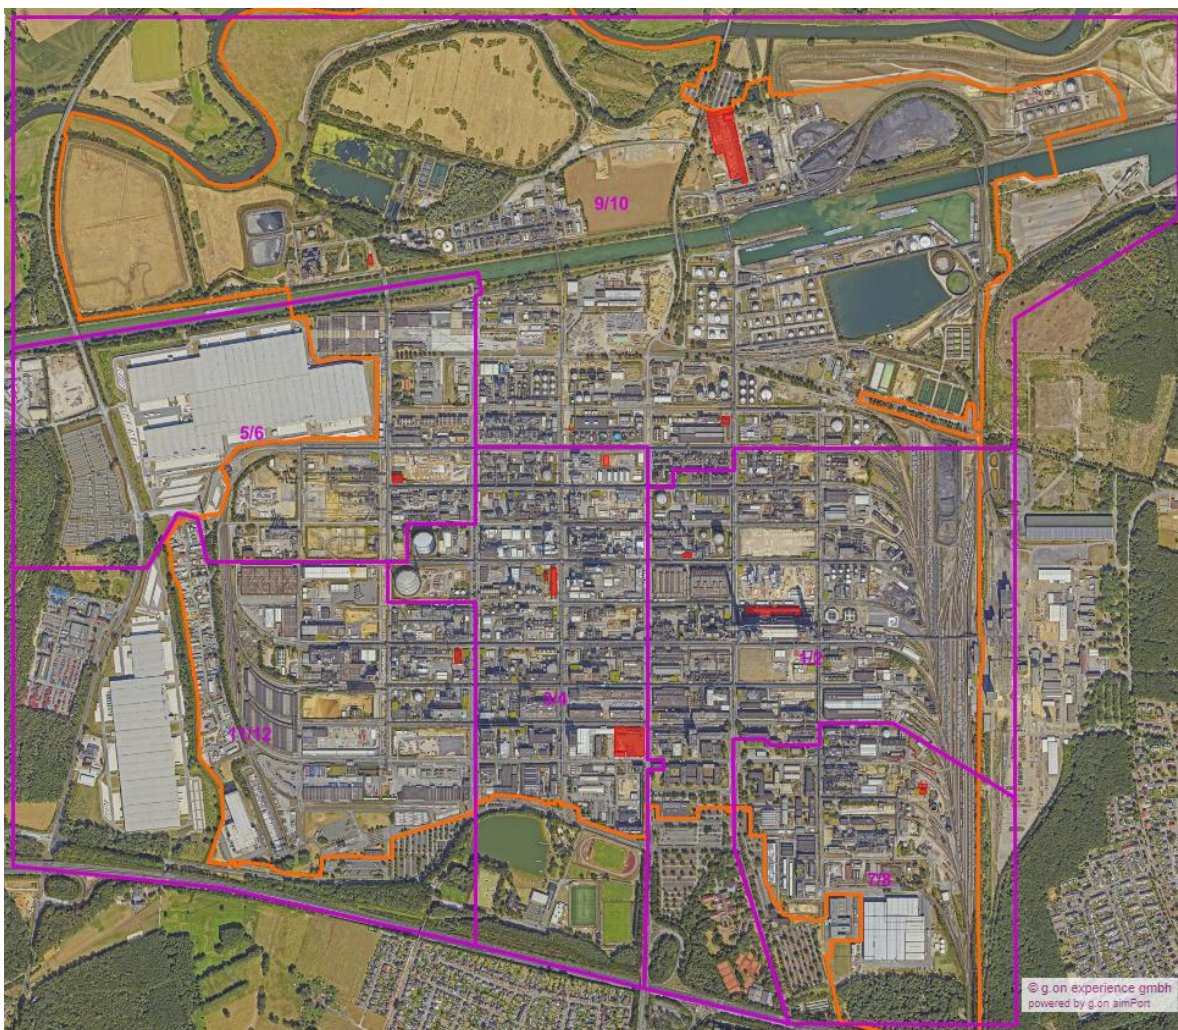

CPM Netz GmbH
Rellinghauser Straße 1-11
45128 Essen
Telefon +49 2365 49-01
Telefax +49 2365 49-02
www.evonik.de/cpm-netz

Geschäftsführung
Jürgen Bucker
Holger Brezski

Sitz der Gesellschaft ist Essen
Registergericht Amtsgericht Essen
Handelsregister B 29441

Planungsgrundlagen zur Entwicklung von Ein- und Ausspeisungen in nächsten 10 Jahren

Die CPM Netz GmbH geht in den nächsten 10 Jahren von einem Anstieg des Bedarfes an elektrischer Energie im Stromnetz des Chemieparks Marl aus. Da die Verbraucherstruktur (nahezu) ausschließlich durch Chemieanlagen geprägt ist, lehnt sich die **CPM Netz GmbH** an den Szenario-Plan der ROADMAP CHEMIE 2050 des VCI an.

Die **CPM Netz GmbH** steht in einem regelmäßigen Austausch mit dem vorgelagerten Netzbetreiber, um frühzeitig wesentliche Netzlasterhöhungen abzustimmen und entsprechende Maßnahmen abzuleiten. Aktuell wird die Erhöhung der Netzanschlusskapazität der Anschlüsse zum vorgelagerten Stromnetz geprüft.

Im Jahr 2022 wurden 3 GuD Anlagen mit Anschlüssen an das Hochspannungsnetz dauerhaft in Betrieb genommen. Anfragen für den Anschluss erster EE-Erzeugungsanlagen und für eine Erzeugungsanlage an das Mittelspannungsnetz liegen aktuell vor. Die angefragten Einspeiseleistungen führen nach aktuellem Planungsstand zu keinen Netzengpässen im Mittel- und Hochspannungsnetz. Des Weiteren gibt es Voranfragen bzw. Vorüberlegungen für den Anschluss größerer Verbrauchsanlagen an das 110 kV-Netz, die innerhalb der nächsten 10 Jahre realisiert werden könnten.

Die CPM Netz GmbH wird das Stromnetz auch zukünftig bedarfsgerecht ausbauen.